

Montagevejledning

Indførbøjninger sammensvejste dobbelte eller enkelt bøjning.

BEMÆRK: Placeringen af indførbøjning er kritisk af hensyn til indføring af stikledning og montage/placering af pex til stophaner samt opbygningen af vvs-installationen.

Manglende opfyldelse af nedenstående krav, eller deformation af indførbøjning kan medføre at Glamsbjerg-Haarby Varmeværk afviser at indføre stikledning uden ansvar for medgået tid og omkostninger.


Mål:

Inlet pipe


For house entry it may be advantageous to use an inlet pipe in accordance with below table.

TwinFlex(tra) ø out. mm	R ø mm	H mm	L mm	ø mm
90	800	900	1050	125
110	900	1000	1250	140
125	1000	1100	1350	160

The diameter of the inlet pipe must be minimum 2 dimensional offsets larger than the relevant outer casing diameter.

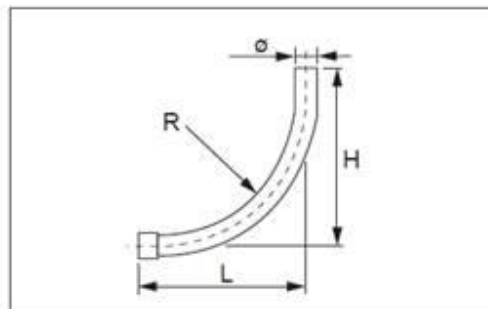

Placering:

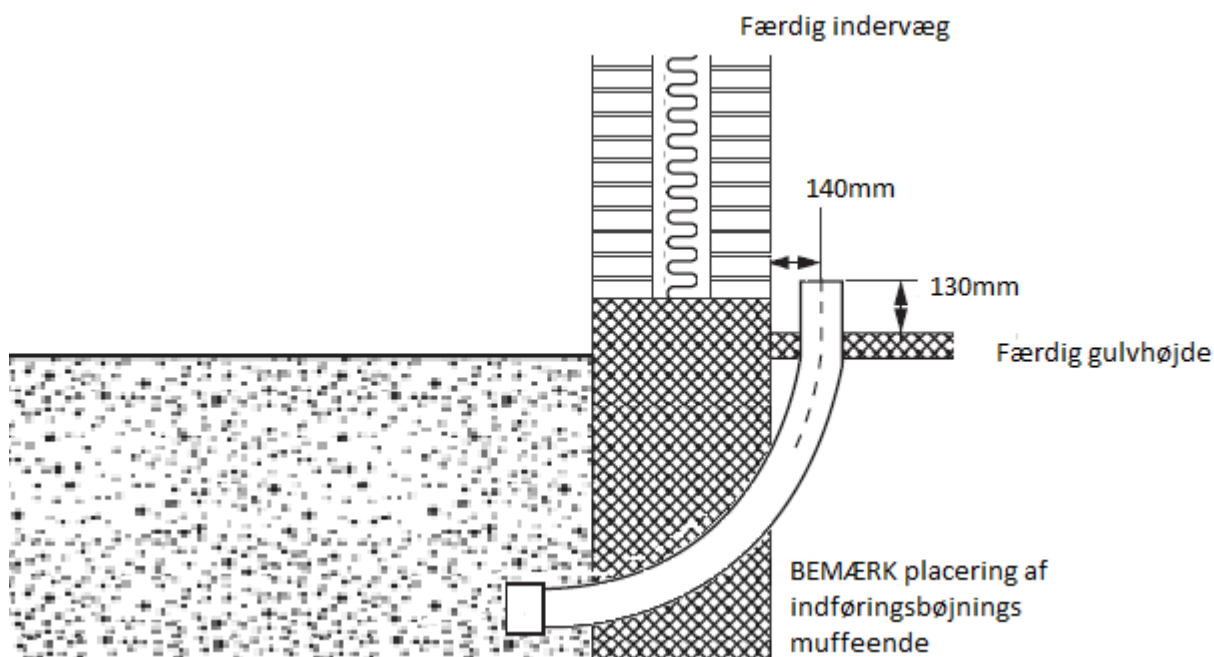

Glamsbjerg-Haarby Varmeværk a.m.b.a.
CVR 25387910
Toftevej 5, 5683 Haarby
+45 6472 1568, drift@ghvarme.dk